mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020
Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue

C.U.P. E96J16001360009

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DELL'ALENTO
Sistema di distribuzione intersettoriale (3° lotto di distribuzione - 1° stralcio)

Fatt. tecnico-economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ■

Elaborato: **N1** | Scala: 1:50 | Data: Settembre 2020 | Revisione: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Oggetto:

Opere strutturali della rete di distribuzione
Carpenteria e armature pozzetti di linea

TIPOLOGIA ELABORATO			
☐ Economico	☐ Descrittivo	■ Grafico	☐ Calcolo
	☐ Sicurezza	☐ Disciplinare - Contrattuale	☐ Altro

PROGETTISTA
Velia Ingegneria e Servizi Srl
Via Pietro Dalla Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/837206 - Fax 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it
Ing. Gianfranco Scappa
Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1844 dal 13.09.1988

GEOLOGO
Dott. Geol. Francesco Pediglo
Iscritto all'Albo del Collegio Regione Campania n. 2645 dal 06.07.1988

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giancarlo Greco
Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 5168 dal 11.09.2006
Via Pietro Dalla Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/837206 - Fax 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it

Rif. archivio digitale - **15g 2020/Ve Ing.**

POZZETTO DI SEZIONAMENTO

PIANTA



SEZIONE A-A'



SEZIONE B-B'



PRESCRIZIONI
Calcestruzzo Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
Acciaio in tondini B450C

N.B. L'armatura della soletta di copertura sarà considerata sempre carrabile anche se il pozzetto viene realizzato fuori strada non sotto strada, quindi armata con ferri Ø 16 sia superiore che inferiore .

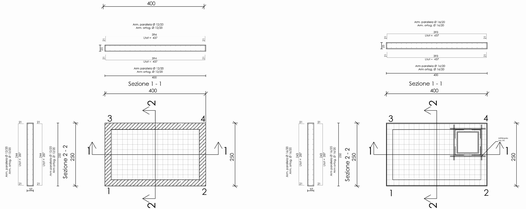

ARMATURA DI BASE INFERIORE E SUPERIORE PIASTRA QUOTA m.0.00
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)

ARMATURA DI BASE INFERIORE E SUPERIORE PIASTRA QUOTA m.2.20
Ø 16/ 20 direz.X
Ø 16/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 3
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 4
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 1
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 2
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

POZZETTO DI SCARICO E SFIATO RETE SECONDARIA

PIANTA



SEZIONE A-A'



SEZIONE B-B'



PRESCRIZIONI
Calcestruzzo Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
Acciaio in tondini B450C

N.B. L'armatura della soletta di copertura sarà considerata sempre carrabile anche se il pozzetto viene realizzato fuori strada non sotto strada, quindi armata con ferri Ø 16 sia superiore che inferiore .

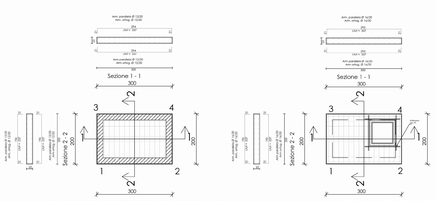

ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA QUOTA m.0.00
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)

ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.2.05
Ø 16/ 20 direz.X
Ø 16/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 1
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 2
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 3
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 4
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

POZZETTO COMIZIALE

PIANTA



SEZIONE A-A'



SEZIONE B-B'



PRESCRIZIONI
Calcestruzzo Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
Acciaio in tondini B450C

N.B. L'armatura della soletta di copertura sarà considerata sempre carrabile anche se il pozzetto viene realizzato fuori strada non sotto strada, quindi armata con ferri Ø 16 sia superiore che inferiore .

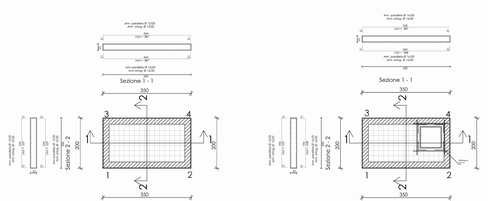

ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)

ARMATURA DI BASE SUPERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.2.05
Ø 16/ 20 direz.X
Ø 16/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 1
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 2
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 3
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 4
Ø 12/ 20 direz.X
Ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)
Prescrizione: 9 Spilli/Mq